


TEKNİK ŞARTNAMESİ


1.) ASANSÖR KAPI HALATI:

- Kapı panellerinin aynı anda hareketini sağlayan paslanmaz çelik halat özelliğinde olmalıdır.
- kapı halatı mevcutta kullanılan asansörlere uyumlu olacaktır.
- kapı halatı 1300 mm olacaktır.

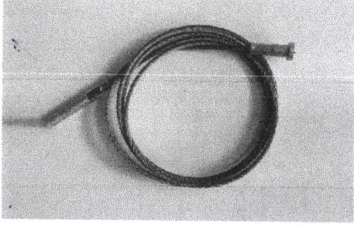

2.) ASANSÖR 64 MM KAPI MAKARASI:

- Kapı mekanizması üzerindeki raylarda kapı panellerinin hareketini sağlayan özellikte olmalıdır.
- kapı makarası mevcutta kullanılan asansörlere uyumlu olacaktır.
- kapı makarası 64 mm olacaktır.

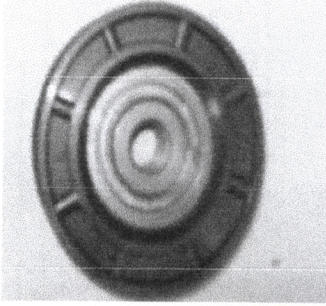

NOT:

- Malzemeler TSE ve CE belgeli 1 sınıf olacak.
- Malzeme numuneleri tarafımızca görülecek olup idarenin onayından sonra ilgili yere teslim edilecektir.
- Numune onayından geçmeyen malzemeler firmaya geri iade edilecektir.
- Tüm nakliye işlemleri yükleniciye aittir.
- Malzemeler hastanemizde kullanılan thyssenkrupp marka asansörlere uyumlu olacaktır.
- Garantili ürünler garanti süresince firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

Orhan TİLESTİ
Ş. Urfa M. Akif İnan Yatırım ve Arayış Hast.
Elektrik ve Enerji Teknikeri

Abdullah EYDAN
Ş. Urfa Emniyet ve Acil Yardım Hastanesi
İnşaat Teknikeri